

Bilan 2025 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable



FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS



Réseau
Environnement



Montréal



Québec

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

RAPPORT 2025 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE

POUR PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL

De la paroisse de

SAINT-MAURICE

Code géographique : 37230

Région administrative : Mauricie (4)

Complété par

Yves Laflamme

le

9 juillet 2026

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mesures et recommandations

Précision des données de l'audit de l'eau de l'AWWA

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA depuis le 1^{er} septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise annuellement.

Action réalisée.

Réglementation municipale

Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l'arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d'approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la SQEEP.

Cette action devait être réalisée pour le 1^{er} septembre 2021.

Action réalisée.

Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le financement des services d'eau.

Cette action devait être réalisée pour le 1^{er} septembre 2023.

Action réalisée.

Contrôle actif des pertes d'eau

Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs, depuis le 1^{er} septembre 2023.

Réaliser 50% des travaux depuis le 1^{er} septembre 2025.

Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.

Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1^{er} septembre 2027.

Le contrôle actif des fuites est facultatif, mais recommandé annuellement de façon préventive.

Réaliser un contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de robinets d'arrêt accessibles d'ici le 1^{er} septembre 2027.

Le contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de 24 robinets d'arrêt accessibles est facultatif, mais recommandé annuellement de façon préventive.

Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé, depuis le 1^{er} septembre 2025.

Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.

Depuis le bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d'un secteur de régulation de pression (SRP), dans un délai de 2 ans.

Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.

Si cela est rentable, mettre en place des SRP, depuis le 1^{er} septembre 2025.

Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.

Sensibilisation des citoyens

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2025, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l'eau par au moins quatre actions reconnues dans le cadre de la SQEEP d'ici le 1^{er} septembre 2027.

4 actions sont requises pour le 1^{er} septembre 2027.
La municipalité a réalisé 5 actions au bilan 2025.

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2025, montrer annuellement l'exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre actions reconnues dans le cadre de la SQEEP d'ici le 1^{er} septembre 2027.

4 actions sont requises pour le 1^{er} septembre 2027.
La municipalité a réalisé 5 actions au bilan 2025.

Installation de compteurs d'eau

L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs dans le secteur résidentiel est terminée.

Secteur résidentiel

Installation terminée

Secteur non résidentiel

Installation terminée

Relever les compteurs d'eau annuellement.

L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, idéalement en début d'année civile.

Commentaires généraux

En 2024, le bilan d'usage de l'eau potable avait été fait par analyse de débit de nuit. Cette année, la municipalité a utilisé des compteurs installés sur l'ensemble du secteur résidentiel et non résidentiel. Ce changement de méthode explique la variation de la consommation résidentielle et de l'IFI par rapport à 2024. Les données 2025 sont à préconiser.

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Audit de l'eau

Indicateurs de performance par réseau de distribution

Résultats pour le réseau 1 : Saint-Maurice

Indice de fuites dans les infrastructures :
 Résultat de validité des données :
 Pression moyenne du réseau :

Résultat 2025

1,0
 51
 35 mètres d'eau

Objectif 2025

≤ 3,0
 ≥ 50

Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!
 Nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par l'enregistrement des données en continu des débitmètres installés sur le réseau de distribution.

Résultats pour l'ensemble de la municipalité

Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :
 Consommation résidentielle estimée :
 Quantité d'eau distribuée :


Résultat 2025

1,0
 263 L/pers/d
 348 L/pers/d


Objectif 2025

≤ 3,0
 ≤ 220 L/pers/d


Évolution annuelle de la consommation résidentielle

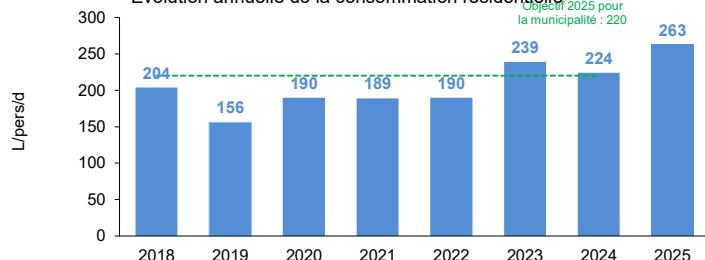

Évolution de l'IFI et de la pression moyenne

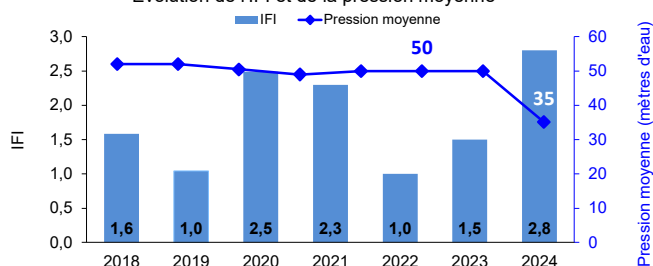

Évolution annuelle de la quantité d'eau distribuée

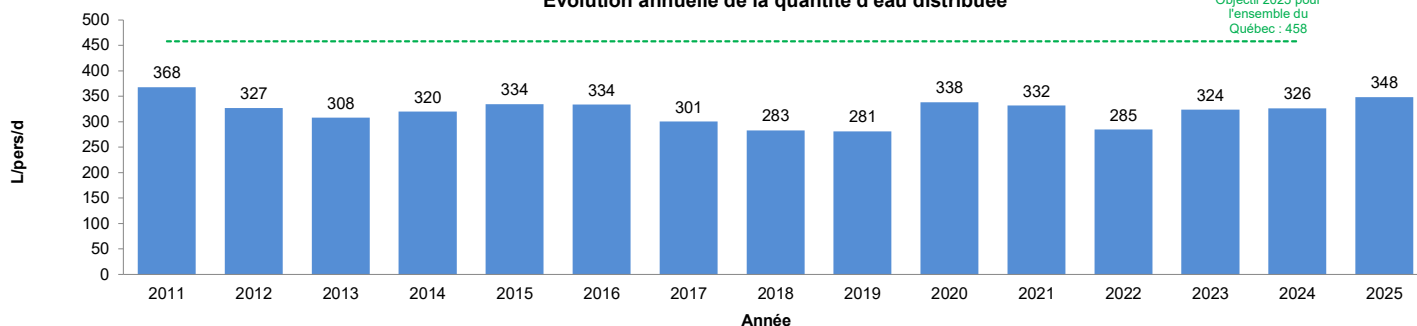

Potentiel d'économie d'eau potable

Potentiel d'économie : L'atteinte des objectifs de la SQEEP sur l'ensemble des réseaux de la municipalité permettrait d'économiser 60,377 ML d'eau annuellement. À titre comparatif, ce volume représente la consommation annuelle de 752 canadiens moyens.

Les données des bilans antérieurs et de l'ensemble du Québec sont également disponibles sur le site de la SQEEP : [Cartographie, bases de données et rapport annuel](#)

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation


COÛT

SECTION 5 - COUT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

5.1 Coût des services d'eau

Composante du coût des services d'eau	Coût unitaire
Coût de fonctionnement	0,70 \$/m³
Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier	0,44 \$/m³
Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs	0,05 \$/m³
Besoins d'investissement en amélioration de service	0,00 \$/m³
Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures	0,00 \$/m³
Coût des services d'eau	1,19 \$/m³

Répartition des composantes du coût des services d'eau

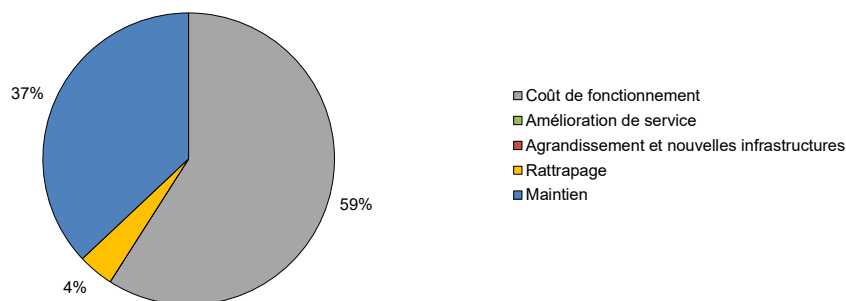


5.2 Revenus affectés aux services d'eau

Composante des revenus affectés aux services d'eau	Revenus unitaires
Tarification volumétrique	0,14 \$/m³
Tarification non volumétrique	0,32 \$/m³
Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau	0,22 \$/m³
Autres revenus*	0,02 \$/m³
Revenus affectés aux services d'eau	0,70 \$/m³

* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les fonds réservés pour les services d'eau.

Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau

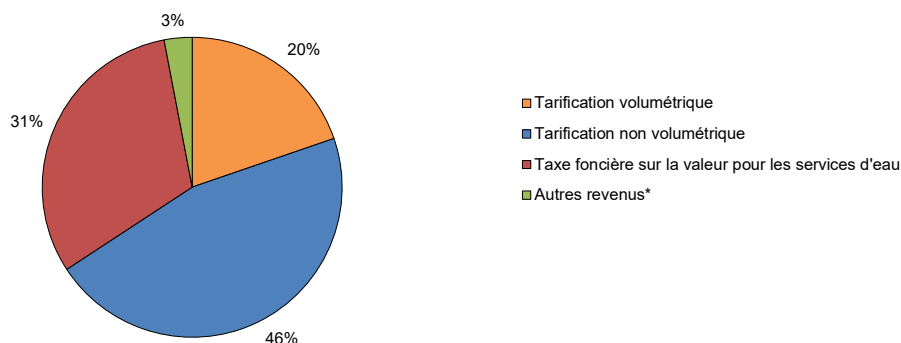


Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS

6.1 Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

	Maintien	Rattrapage	Amélioration de service	Agrandissement et nouvelles infrastructures	Total
2026	0 \$	228 016 \$	0 \$	0 \$	228 016 \$
2027	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2028	832 110 \$		0 \$	0 \$	832 110 \$
2029	419 558 \$		0 \$	0 \$	419 558 \$
2030	57 241 \$		0 \$	0 \$	57 241 \$
2031	22 299 \$		0 \$	0 \$	22 299 \$
2032	240 800 \$		0 \$	0 \$	240 800 \$
2033	550 729 \$		0 \$	0 \$	550 729 \$
2034	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2035	9 488 \$		0 \$	0 \$	9 488 \$
Total	2 132 225 \$	228 016 \$	0 \$	0 \$	2 360 241 \$

6.2 Évolution des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

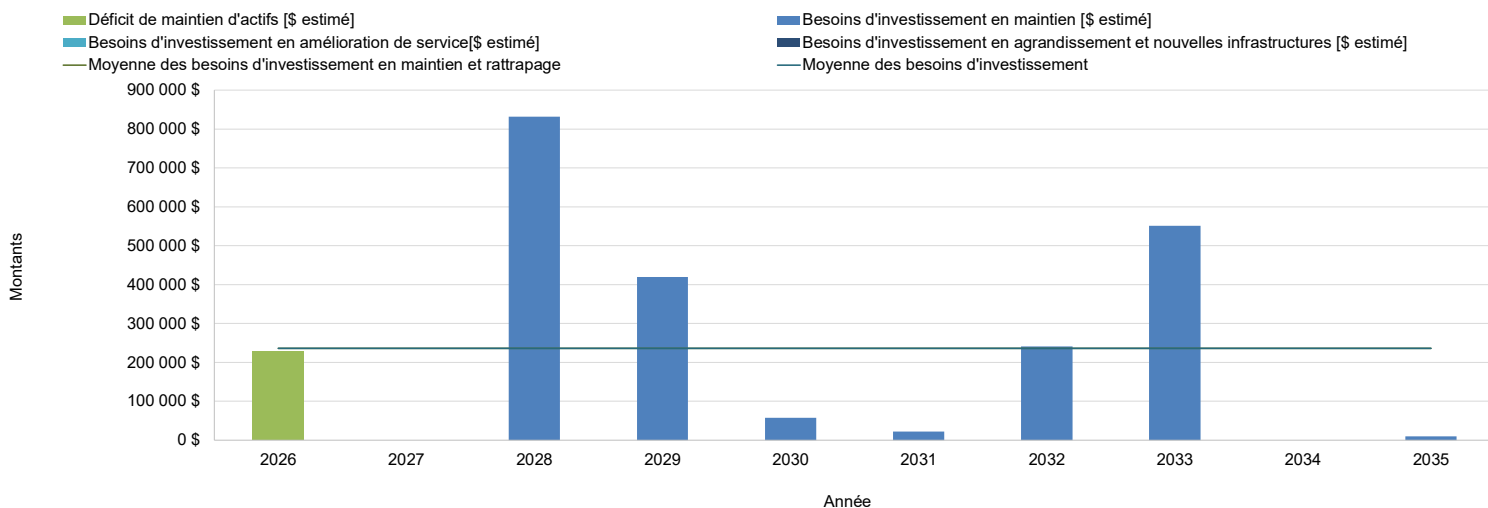

Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la SQEEP : [Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la SQEEP](#)
 Pour plus d'information sur la SQEEP, consultez le site Web : [Site web de la SQEEP](#)